UBICAZIONE :

COMUNE DI RAVARINO (MO)

COMMITTENTE :

GRUPPO FINI S.P.A

LAVORO :

COSTRUZIONE FABBRICATO AD USO MAGAZZINO PER STOCCAGGIO MASSIVO

RESISTENZA AL FUOCO: calcolate in base NORME UNI EN 1992-1-2:2005

R 120

ZONA SISMICA : Norme tecniche per le costruzioni D.M. 17.01.18

ZONA 3

CLASSE D'USO : II

VITA NOMINALE : 50 ANNI

Ns. RIF : ES/268/25

CODICE CONTR. : -

LA PRESENTE ANNULLA OGNI ALTRA COPIA DI QUESTA TAVOLA PRECEDENTEMENTE STAMPATA
Questo disegno è di nostra proprietà riservata a termine di legge e ne è vietata la riproduzione e la comunicazione a terzi anche parziale senza nostra autorizzazione scritta.

GSE s.r.l.
commerciale@gse-srl.eu

edilesse
www.edilesse.it utecnico@edilesse.it

REV.	DATA	DESCRIZIONE
11		
10		
9		
8		
7		
6		
5		
4		
3		
2	05-03-26	EMISSIONE
1	11-12-25	EMISSIONE
0	27-11-25	EMISSIONE

OGGETTO : SEZIONI

DATA ULTIMA STESURA : 05/03/26

SCALA : 1:200

TAVOLA : ST03

FIRME :

note progettuali :

- È CURA ED ONERE DEL COMMITTENTE E DEL DIRETTORE DEI LAVORI CONTROLLARE TUTTE LE QUOTE INDICATE NEL DISEGNO
- TUTTE LE MISURE DELLE APERTURE (PORTE,FINESTRE,FORMETRIE VARIE) SONO DA CONSIDERARSI NETTE
- NELLE APERTURE (PORTE,FINESTRE,FORMETRIE VARIE) SARA' A VISTA IL POLISTIRENE PER AVERE IL TAGLIO TERMICO COMPLETO + TOLLERANZA DI PRODUZIONE (COMPRESO PORTONI).
- NELLE FINESTRATURE A NASTRO E FOROMETRIE L' IMPRONTA INFERIORE DEL PANNELLO (FEMMINA) SARA' A VISTA
- I PANNELLI PRESENTERANNO DEI VINCOLI A VISTA ALL'INTERNO DELL'EDIFICIO DOVE SI RITENGA STRUTTURALMENTE NECESSARIO

TAMPONAMENTO ESTERNO sp. 20cm:

REALIZZATI CON:

> CONFEZIONATI IN CLS DI CEMENTO GRIGIO ALLEGGERITI CON POLISTIROLO 10cm

- finitura esterna: GRIGIO FONDOCASSERO
- finitura interna: LISCIATA A RIGA METALLICA

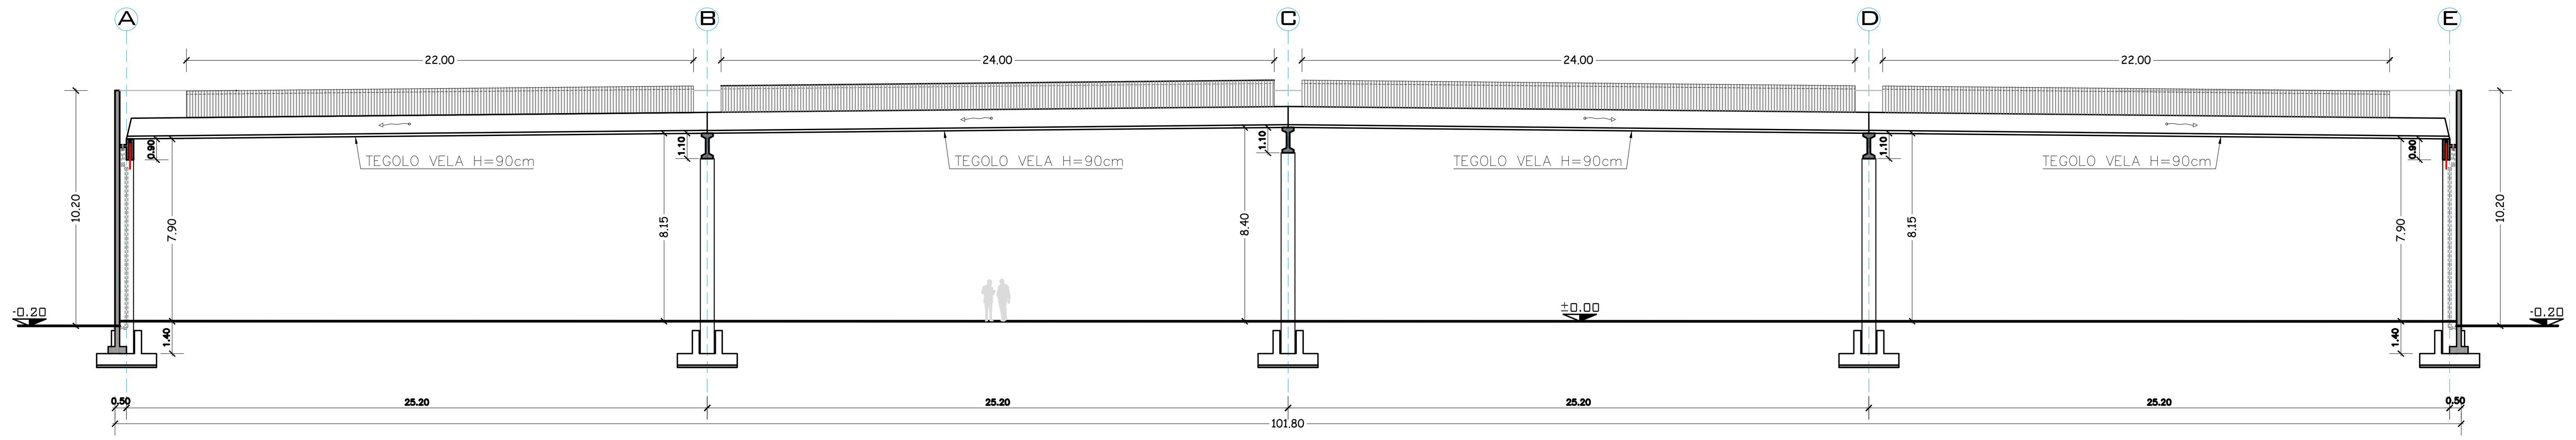

SEZIONE A-A

SEZIONE B-B

SEZIONE C-C

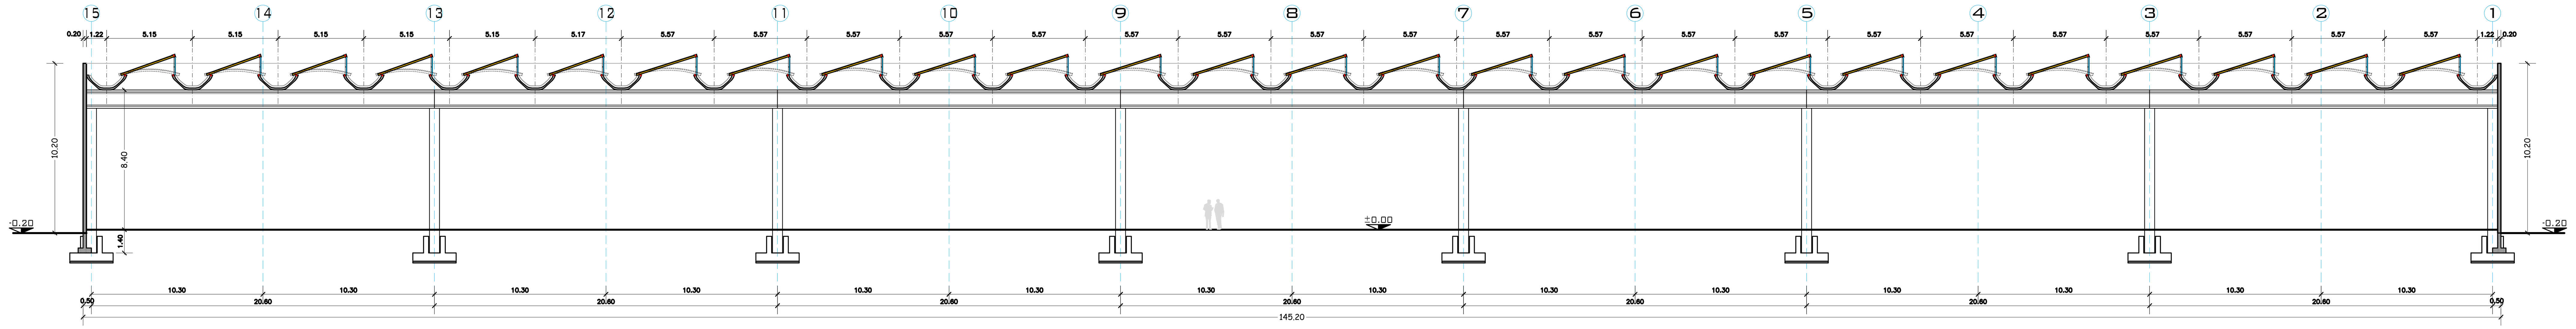

SEZIONE D-D